



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Alat Pemadam Api / Fire Extinguisher

MS1539: Part 1 Specification for Portable Fire Extinguishers : Construction and Testing
Methodology

Dengan ini diperakui

EVERSAFE EXTINGUISHER SDN. BHD.


(EC-1, CR-EC-1, EC-2, CR-EC-2, EC-3, CR-EC-3, EC-4, CR-EC-4, EC-6, CR-EC-6, EC-9,
CR-EC-9, PES-9, CR-PES-9, CR-PES-12MX)

Beroperasi di

**LOT 878 JALAN SUBANG 9, TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG
47500 SUBANG JAYA, SELANGOR**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : **26/09/2025 HINGGA 25/09/2027**

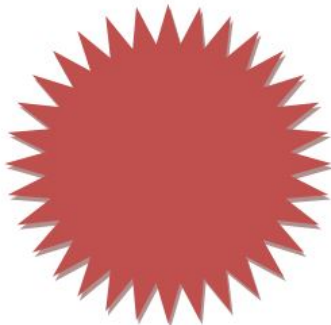

t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/24-69(34)(PEMBAHARUAN :KELAPAN BELAS)**

No. Siri: **AK/APAD/346/2005(P18)**

Jenis Alat Kelengkapan : **ALAT PEMADAM API / FIRE EXTINGUISHER**

Jenama & Spesifikasi : **Brand: EVERSAFE, RED PANTHER, FIRESAFE, VULCAN RESCUE 333, FIREX**
Model: EC-1, CR-EC-1, EC-2, CR-EC-2, EC-3, CR-EC-3, EC-4, CR-EC-4, EC-6, CR-EC-6, EC-9, CR-EC-9, PES-9, CR-PES-9, CR-PES-12MX
Type: ABC DRY POWDER
Model: EC-1, CR-EC-1 (1kg), EC-2, CR-EC-2(2kg), EC-3, CR-EC-3(3kg), EC-4, CR-EC-4(4kg), EC-6, CR-EC-6(6kg), EC-9, CR-EC-9(9kg), PES-9, CR-PES-9(9kg), CR-PES-12MX(9kg)
Capacity: 1 kg, 2kg, 3kg, 4kg, 6kg, 9kg
Test Pressure: 25 bar
Working Temperature: -20 Degree Celcius to +60 Degree Celcius
Height : 325mm(1kg), 370mm(2kg), 425mm(3kg), 525mm(4kg), 525mm(6kg), 587mm(9kg),595mm(9kg), 710mm(9kg)
Diameter : 79mm(1kg), 110mm(2kg), 130mm(3kg), 130mm(4kg), 158mm(6kg), 178mm(9kg), 178mm(9kg), 188mm(9kg)
Fire Class (Rating): 5A:21B(1kg), 8A:34B(2kg), 13A:55B(3kg), 13A:70B(4kg), 27A:144B(6kg), 27A:144B(9kg) , 27A:144B(9kg), 233B(9kg)
Discharge Time (Average): 9s(1kg), 12s(2kg), 14s(3kg), 17s(4kg), 17s(6kg), 20s(9kg), 18s(9kg), 23s(9kg)
Paint Finishing: RAL 3000 Flame Red Epoxy Polyester Powder Coating

Nama & Alamat Pengeluar : **EVERSAFE EXTINGUISHER SDN. BHD.**

No. Laporan Ujian/Tarikh : **2015FE0060 25/02/2015, 2015FE0047 11/02/2015, 2015FE0045 10/02/2015, 2015FE0042 10/02/2015, 2015FE0014 10/02/2015, 2015FE0008 04/02/2015, 2015FE0020 04/02/2015, 2015FE0019 04/02/2015, 2015FE0018 04/02/2015, 2015FE0010 04/02/2015, 2015FE0009 04/02/2015, 2011FE0049 08/03/2011, 2011FE0051 08/03/2011, 2011FE0052 07/03/2011, 2011FE0050 04/03/2011, 2009FE0377 08/10/2010, 2010FE0009 25/01/2010, 2010FE0008 25/01/2010, 2010FE0007 15/01/2010, 2010FE0006 15/01/2010, 2010FE0005 15/01/2010, 2010FE0004 15/01/2010, 2009FE0381 11/01/2010, 2009FE0380 11/01/2010, 2009FE0372 08/01/2010, 2009FE0379 08/01/2010, 2009FE0378 08/01/2010, 2009FE0376 08/01/2010, 2009FE0375 08/01/2010, 2009FE0374 08/01/2010, 2009FE0373 08/01/2010**

Jenis Skim Pensijilan Barangan : **SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**

No. Skim Pensijilan Barangan : **PE000504**

Tempoh Sah Laku : **29/09/2026**

Ulasan Pegawai Proses : **EXTINGUISHER ABC DRY POWDER 1KG-9KG (SEDIA ADA)**

Ulasan Mesyuarat :

Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPerti DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan : **26/09/2025 hingga 25/09/2027**

SISTEM/ALAT KELENGKAPAN/BAHAN BINAAN/PINTU RINTANGAN API

Perakuan ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-

1. Sijil Perakuan ini tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran Jabatan ini.
2. ***Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api** yang dikeluarkan hendaklah menepati spesifikasi sample dan seperti di dalam laporan ujian.
3. Sebarang perubahan/tambahan daripada spesifikasi komponen yang asal hanya boleh dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia.
4. Dalam hal-hal tertentu pengeluaran dan mutu **Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api** hendaklah menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh SIRIM atau Skim Kawalan Mutu yang diiktiraf oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia.
5. Apabila terdapat pindaan atau pembaharuan pada syarat/piawai, pengeluar/pengedar akan diberi tempoh masa yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia untuk meminda atau mengubah spesifikasi asal **Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api** mengikut syarat-syarat piawaian yang baru tersebut.
6. Semua **Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api** perlu mempunyai nama pengeluar, nombor siri, tarikh dikeluarkan dan tanda 'SIRIM' atau lain-lain tanda skim diiktiraf oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia (jika berkaitan).
7. Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia adalah berhak untuk memilih mana-mana sample **Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api** yang telah dikeluarkan ATAU dipasang untuk dikaji dan jika perlu diuji semula. Sebarang kos perbelanjaan adalah ditanggung oleh pengeluar.
8. Pengeluar/Pengedar hendaklah mengemukakan salinan sah surat perakuan ini bagi penggunaan pengedaran **Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api** yang berkenaan kepada Jabatan ini.
9. Pengeluar/Pengedar **Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api** hendaklah mengemukakan surat pengesahan Lampiran C1/C2* ke Jabatan ini (kepada Pengarah Negeri dan salinan ke Ibu Pejabat JBPM) bahawa ia telah melaksanakan pengawasan/pemasangan/perbekalan* seperti piawaian yang disahkan oleh SIRIM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia.
10. Arkitek atau Jurutera Perunding Bertauliah hendaklah memastikan dan mengawasi semua kerja-kerja pemasangan yang dilakukan oleh kontraktor/pemasangan dan mengesahkannya dengan menghantar surat pengesahan Lampiran C3 ke Jabatan ini (Bahagian Keselamatan Kebakaran) sebelum atau semasa pemeriksaan bangunan.

11. Pemasangan **Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api** hendaklah disahkan oleh pengeluar atau Jurutera Bertauliah/Arkitek bahawa telah mematuhi spesifikasi pengeluar atau kod-kod yang diiktiraf.
12. Jika terdapat apa-apa kejadian atau laporan munasabah yang menunjukkan kegagalan prestasi kepada **Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api** atau tidak mematuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Uniform Building By-Law (UBBL 1984) serta Arahan Jabatan hendaklah segera dilaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia. Jabatan berhak menarik balik Sijil Perakuan dengan notis atau tanpa notis.
13. Pegawai Bomba juga boleh membuat pemeriksaan mengejut (random inspection/checking) ke atas kilang pembuat atau pemasangan untuk menentukan tiada penyelewengan dari segi mutu dan spesifikasi **Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api**.
14. Surat perakuan ini, keseluruhan ATAU sebahagian daripadanya adalah tidak boleh diterbitkan ATAU digunakan untuk apa-apa tujuan promosi ATAU pengiklanan sama ada pada media cetak ATAU pada mana-mana tempat dengan apa-apa cara sekalipun tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia.

PEMBAHARUAN SIJIL PERAKUAN

1. Untuk permohonan memperbaharui sesuatu Sijil Perakuan/Kelulusan Jabatan, permohonan tersebut hendaklah disampaikan ke pejabat ini **sebulan** sebelum tarikh perakuan ini tamat:-
 - Permohonan bertulis bagi setiap sijil kelulusan bahan.
 - Salinan Laporan Ujian terbaru dari SIRIM atau mana-mana makmal yang diiktiraf jika berkaitan. *Mana-mana laporan ujian daripada luar negara hendaklah disahkan melalui Borang Akuan Berkanun (Am 80) dihadapan Pesuruhjaya Sumpah Tempatan (Comissioner for Oath)*
 - Salinan Sijil barangan SIRIM/Badan Persijilan Luar Negara (semak kesahan sijil) bagi produk kawalan. *Sijil hendaklah disahkan melalui Borang Akuan Berkanun (Am 08) dihadapan Pesuruhjaya Sumpah Tempatan (Commissioner for Oath)*
 - Salinan Sijil Perakuan/Kelulusan terdahulu termasuk Lampiran A1.
 - Senarai Lengkap projek sepanjang tempoh 'validity' kelulusan tersebut.
 - Mengadakan kemudahan pemeriksaan bagi penilaian semula **Sistem/Alat Kelengkapan/Bahan Binaan/Pintu Rintangan Api** sekiranya diperlukan.
2. Kegagalan tuan mematuhi perkara di atas akan mengakibatkan Sijil tidak akan diproses dan diperbaharui.
3. Adalah menjadi kesalahan jika semua perkara di atas dilanggari dan Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia berhak menarik balik surat perakuan ini sebelum tamat tempohnya.
4. Sebarang pertanyaan berkaitan permohonan pembaharuan perlu disertakan dengan no. fail seperti JBPM/IP/RNP:700-7/2/Kod Bahan – No. Pendaftaran Bahan yang terdapat di penjuru atas kanan Sijil Perakuan Bahan.

